

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11



PROJET : CMCE 06 - 09 - 14 Q6
Regulateur EBERLE KLR-E 52722

DATE : 01 06 2013

REV : 01

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE LTB ET NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE SANS NOTRE AUTORISATION




Le Thermodynamique de Bretagne
Z.A. de Keranna
29360 CLOHARS CARNOET
Tél: 02 98 71 48 36 - Fax: 02 98 71 65 84

CMCE 06 - 09 - 14 Q6 - EBERLE 527 22

Page de garde


28/02/2013	00	Création	DMI
13/08/2013	01	HP AUTO	YB
DATE	INDICE	MODIFICATION	DESSINATEUR

01
03

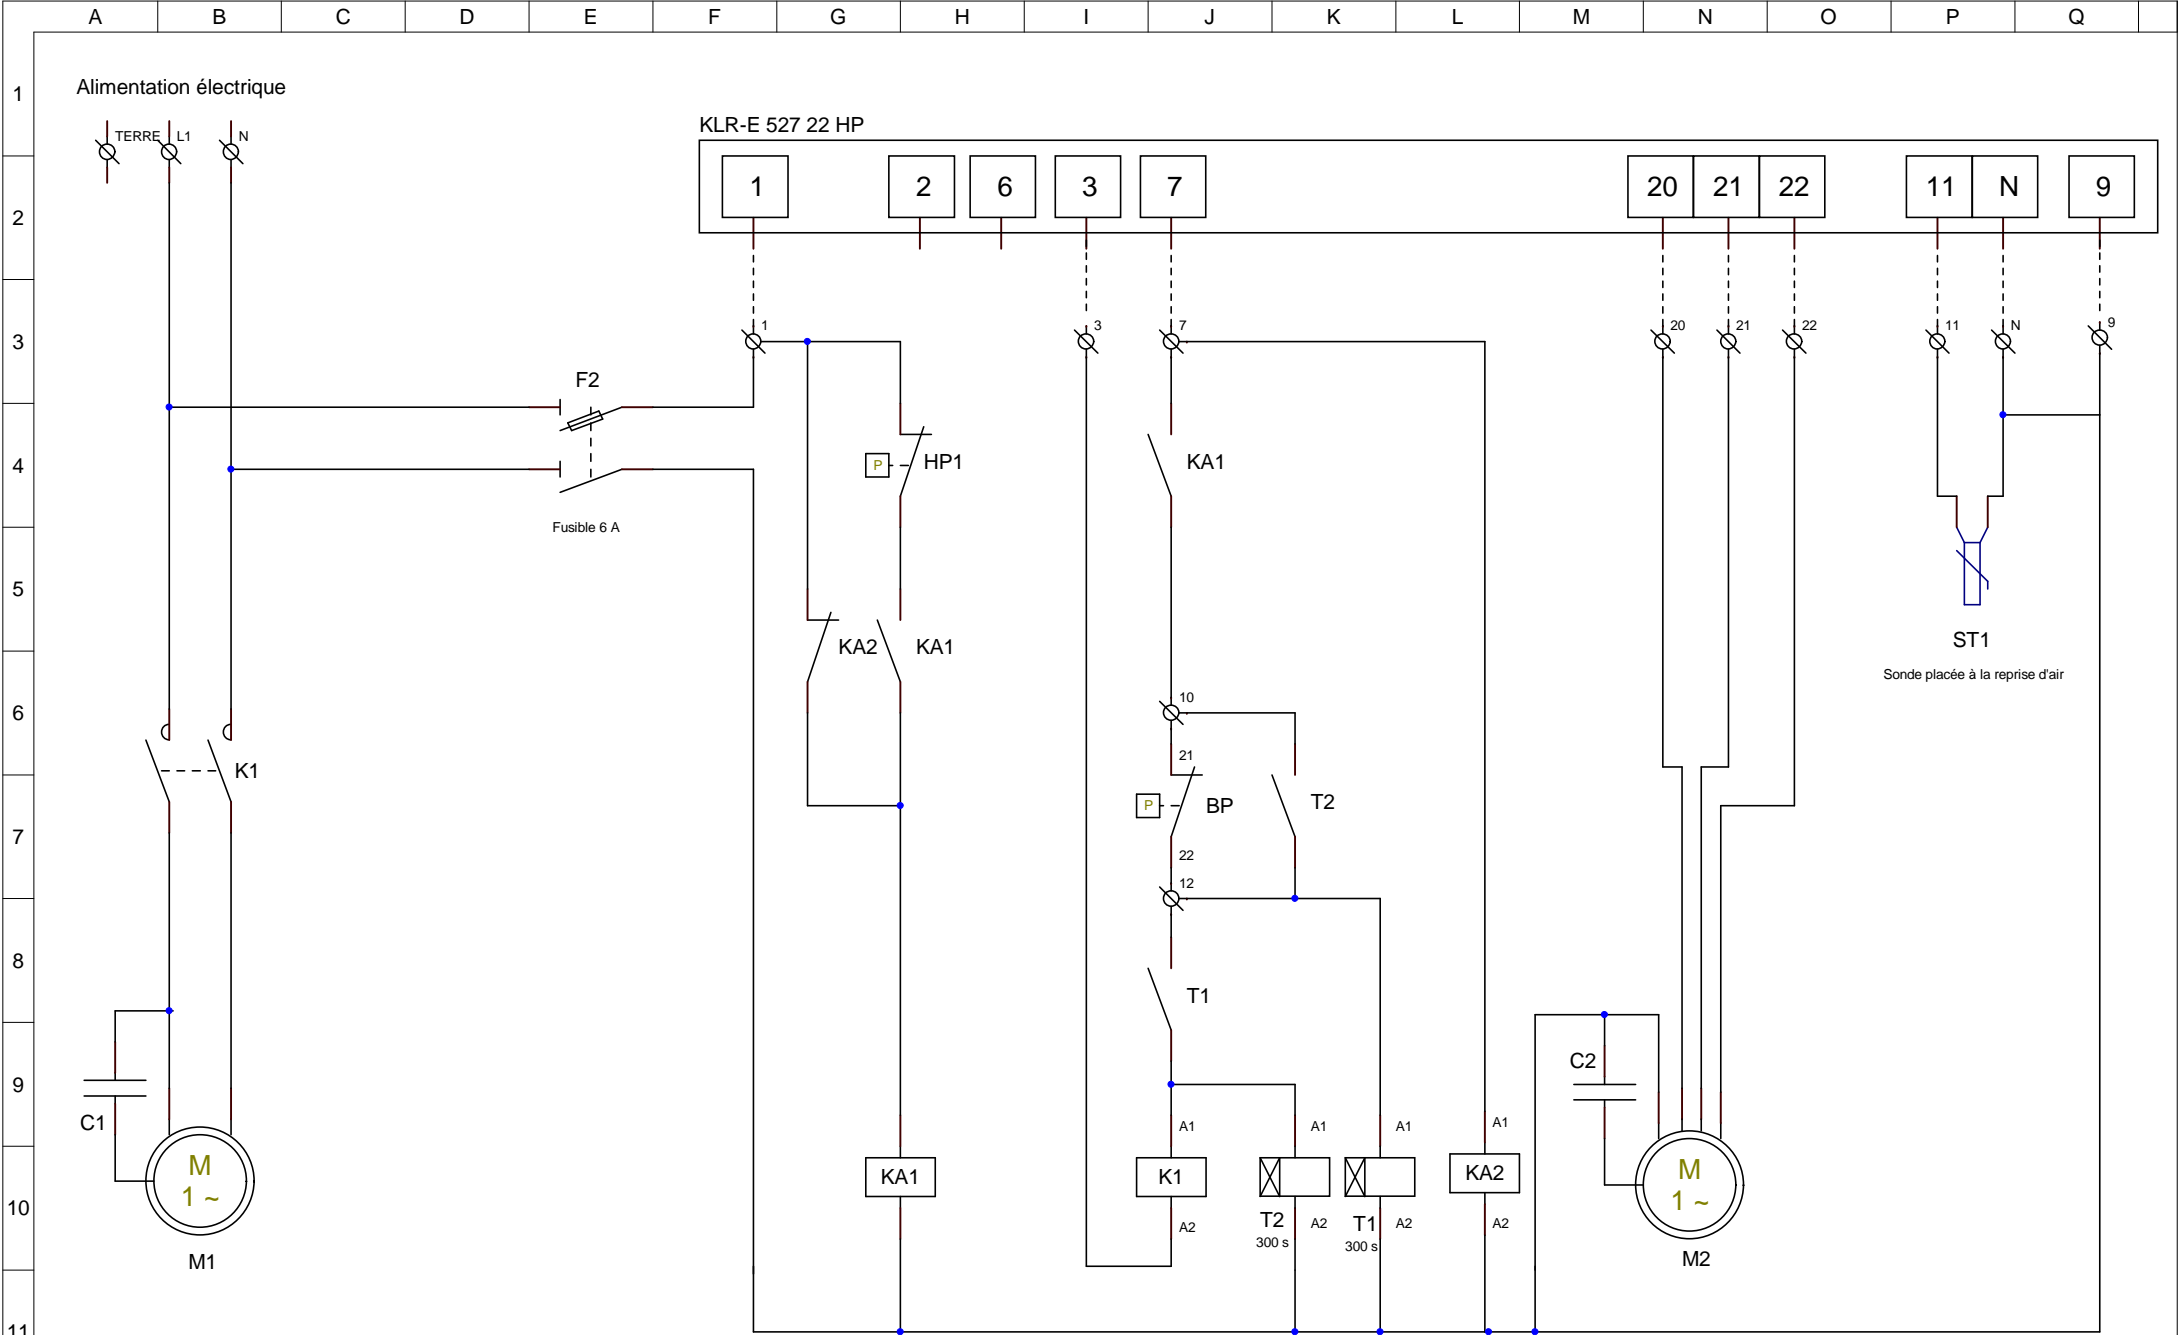

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE LTB ET NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE SANS NOTRE AUTORISATION

EBERLE KLR-E 52722

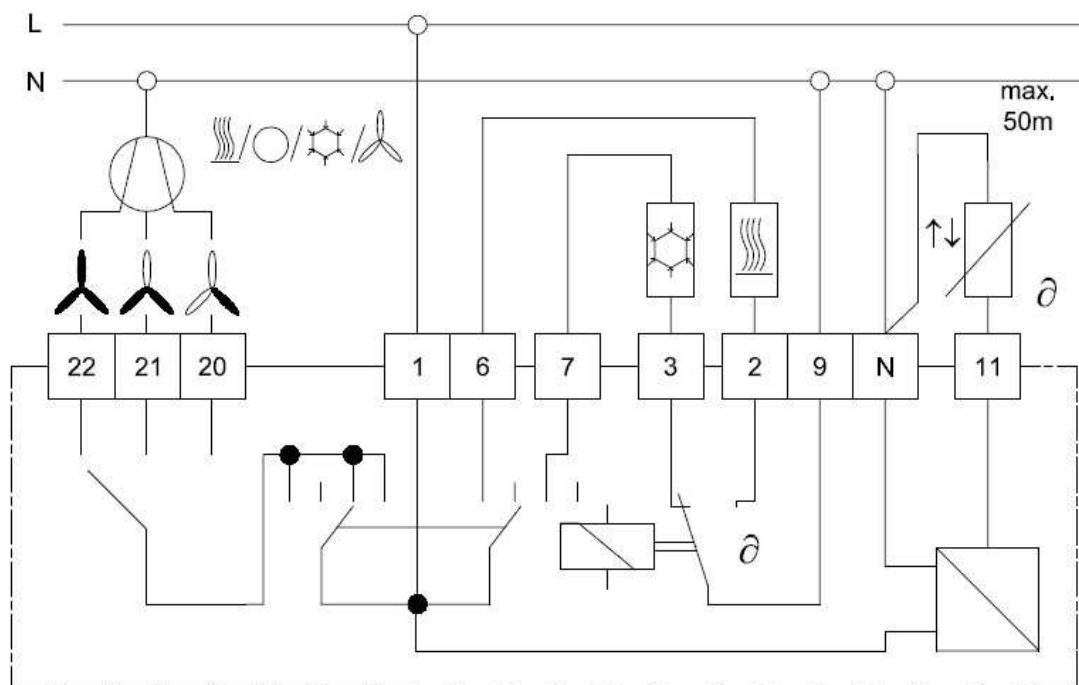

- BP Pressostat basse pression réarmement automatique
- C1 Condensateur compresseur
- C2 Condensateur ventilateur
- F2 Protection commande
- HP Pressostat haute pression réarmement auto
- K1 Contacteur compresseur
- M1 Compresseur
- M2 Ventilateur
- KLR-E 527 22 Télécommande
- ST1 Sonde de température (placée à la reprise d'air)
- T1 Temporisation anti-court cycles
- T2 Temporisation shunt BP au démarrage

L'installateur doit placer les protections électriques conformément aux instructions d'installation et aux normes en vigueur

CE PLAN EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE LTB ET NE PEUT ÊTRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUÉ SANS NOTRE AUTORISATION



Le Thermodynamique de Bretagne

Z.A. de Keranna
29360 CLOHARS CARNOET
Tél: 02 98 71 48 36 - Fax: 02 98 71 65 84

CMCE 06 - 09 - 14 Q6 - EBERLE 527 22

Nomenclature et Régulateur

28/02/2013	00	Création	DMI
DATE	INDICE	MODIFICATION	DESSINATEUR

03

03